


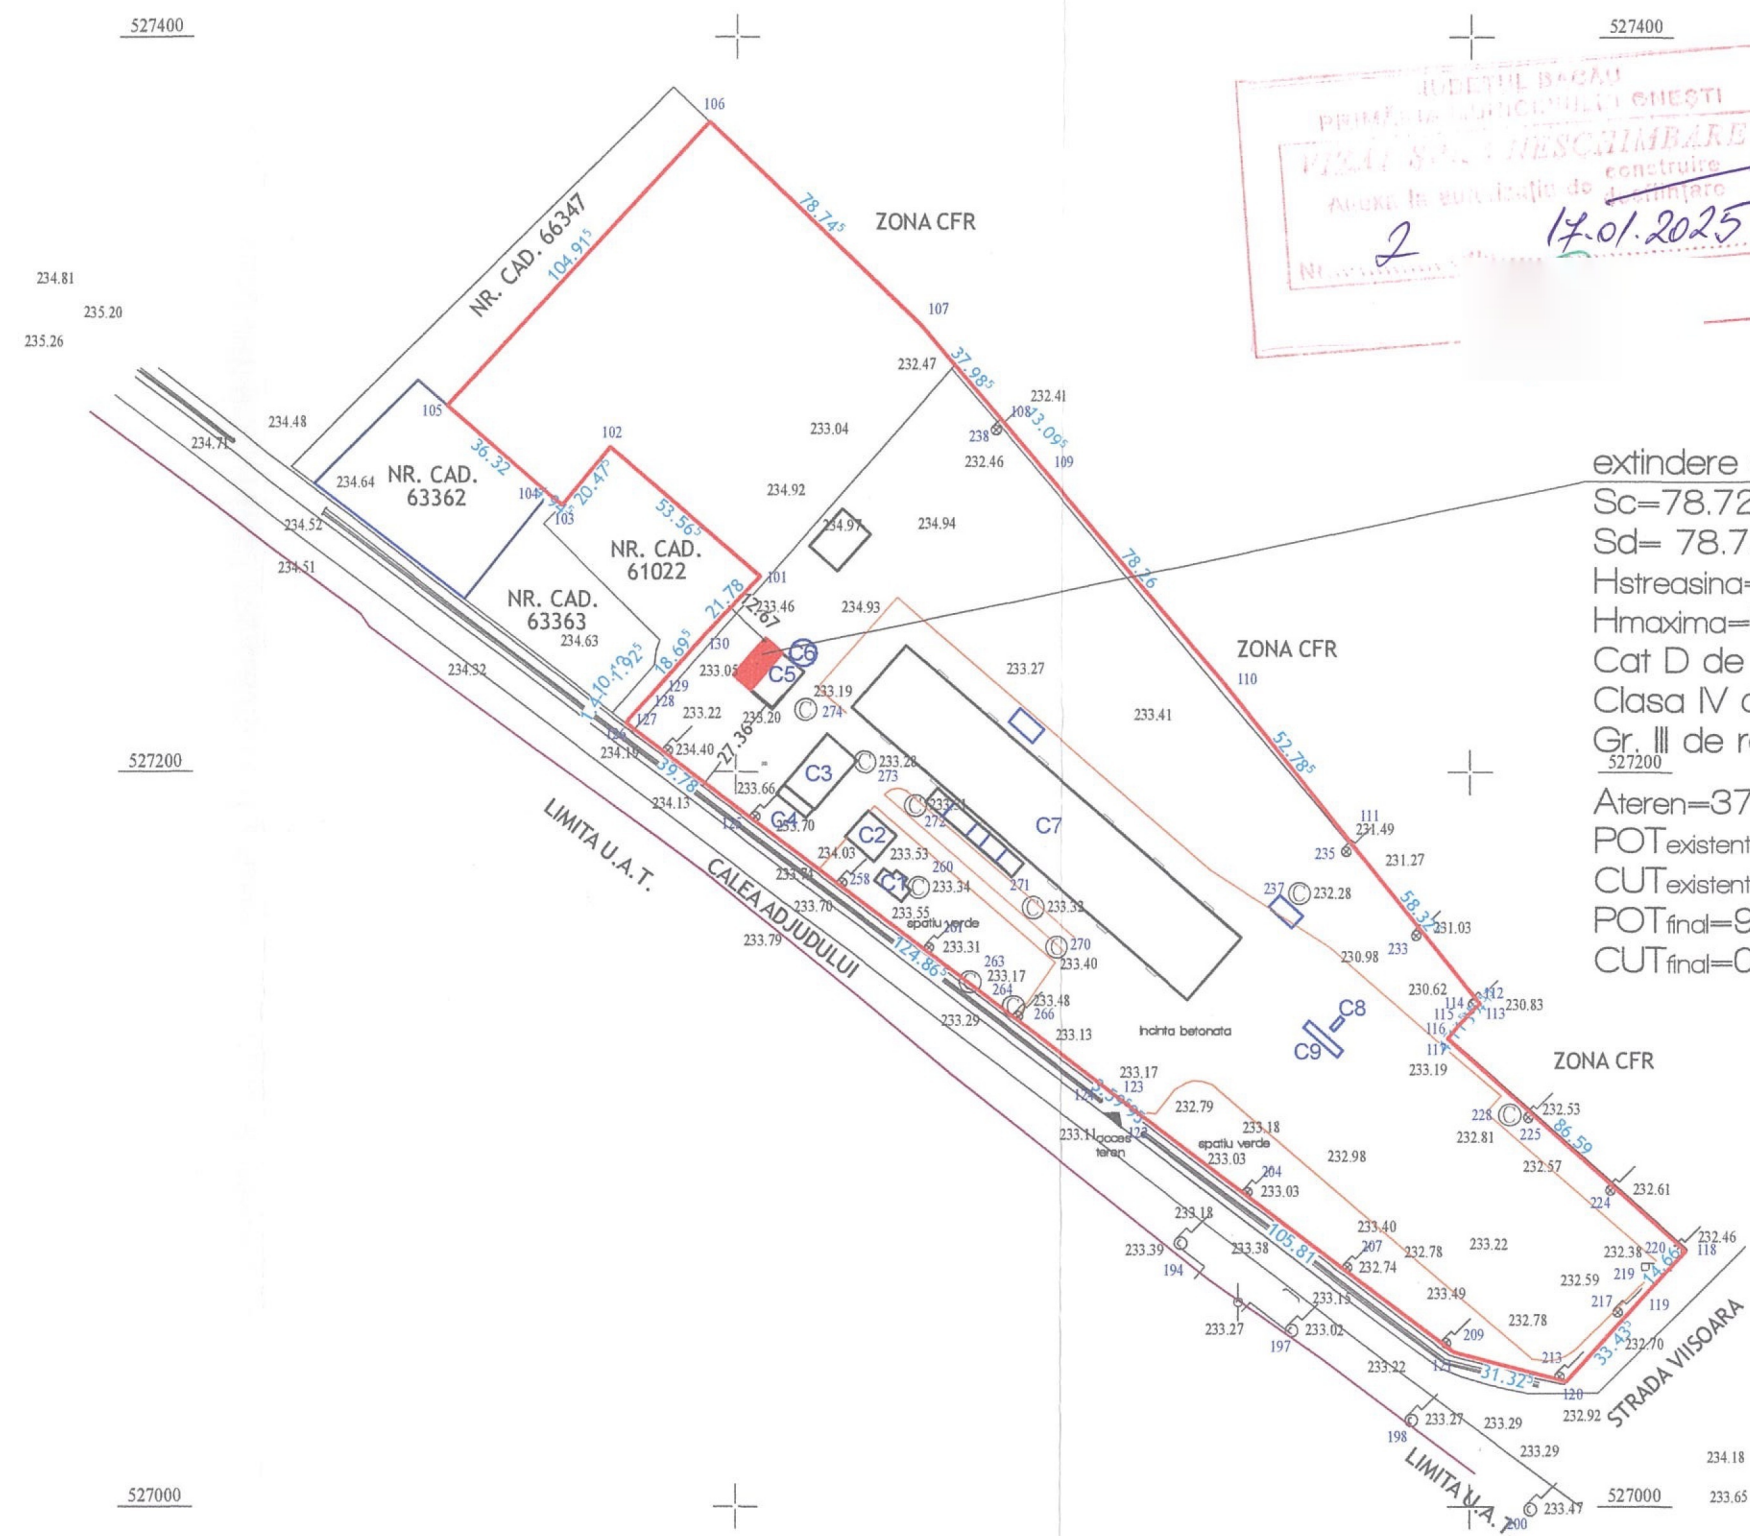

extindere cladire centrala termica C5

$$Sc = 78.72 \text{ mp}$$

Sd= 78.72mp

 $H_{\text{streasin}} = 4.91 \text{ m}$  $H_{\text{maxima}} = 5.65 \text{ m}$ 

Cat D de importanta

Clasa IV de importanta

Gr. III de rezistentă la foc



527200

Ateren=37810mp

POT<sub>existent</sub>=9.22%

CUT<sub>existent</sub>=0.10

$$POT_{\text{final}} = 9.43\%$$
$$CUT_{final}=0.10$$

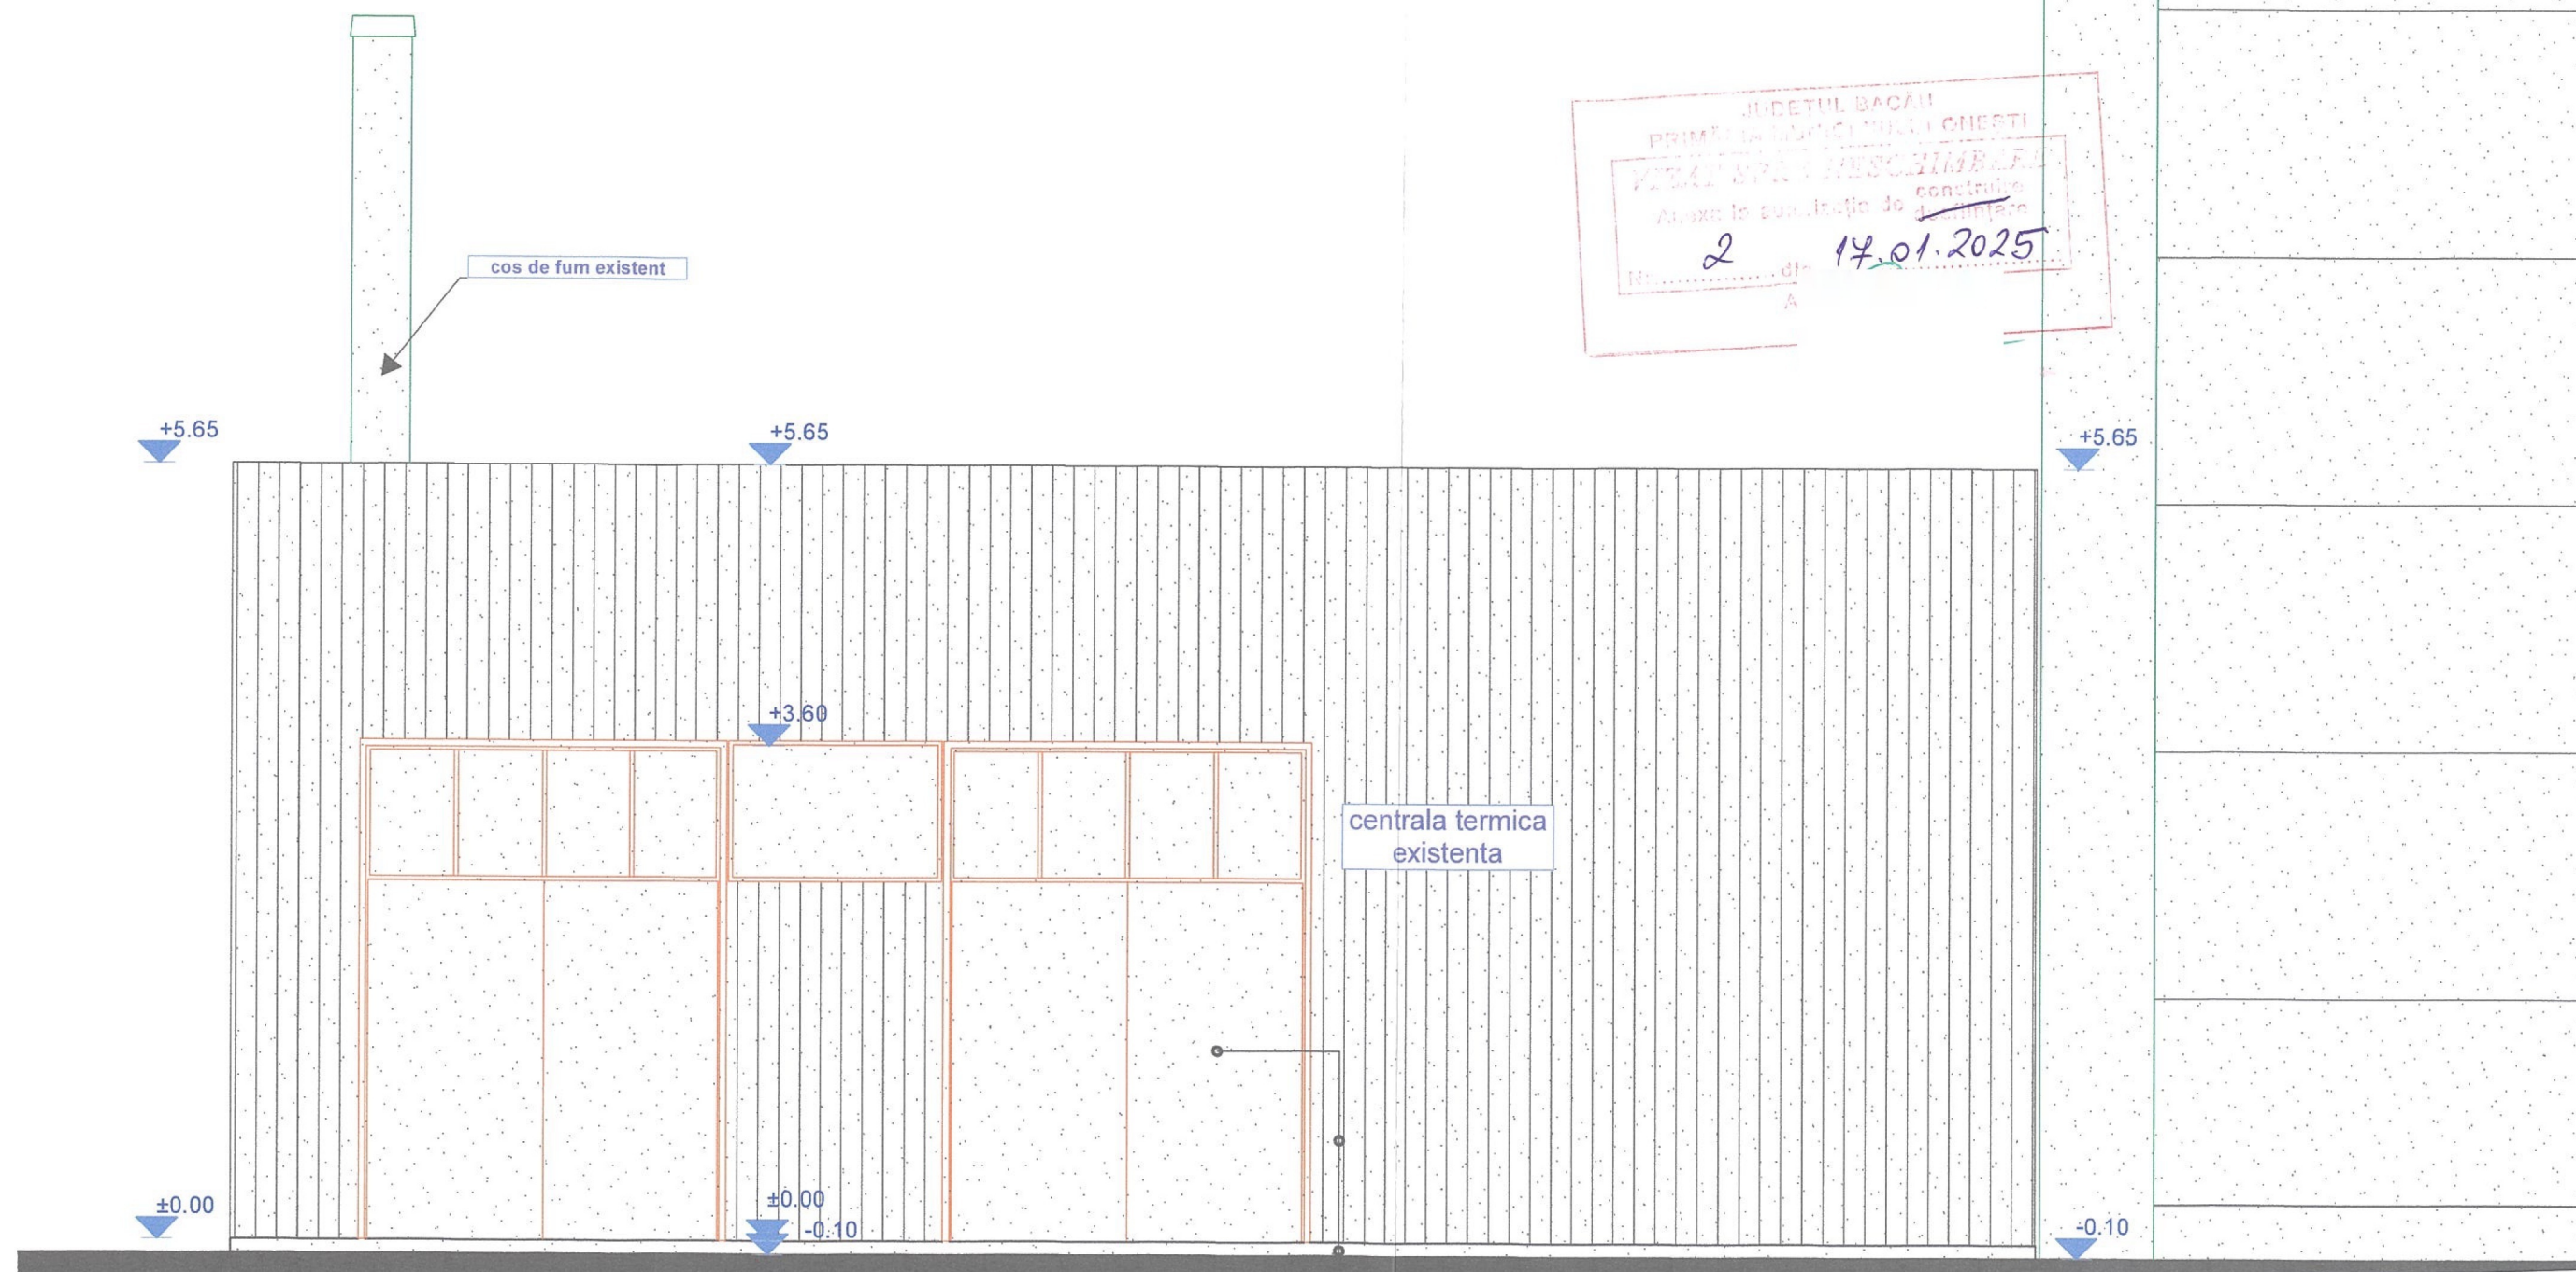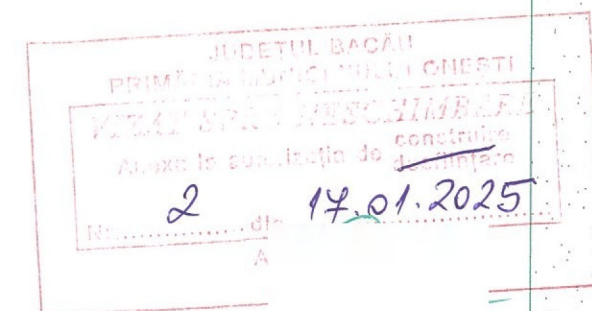



JUDEȚUL  
PRIMĂRIA  
VILĂC  
Având în vedere  
2  
17.01.2025

cos de fum existent

burlane si igheaburi din tabla, culoare gri  
tabla ondulata culoare gri

centrala termica existenta

+5.65

+5.65

+4.91

+3.60

+3.00

±0.00

tamplarie metalica cu  
tabla ondulata cu  
pla





